

212

A



212

## دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان



راعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است

وزارت راه و شهرسازی  
معاونت مسکن و ساختمان  
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

## پاسخگویی (نظرارت)

تسنی

## مشخصات آزمون

تاریخ آزمون: ۹۷/۰۲/۲۰

تعداد سوال‌ها: ۶۰ سوال

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

## مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایند.

نام و نام خانوادگی:

شماره داوطلب:

## تذکرات:

- سوال‌ها به صورت چهار جوابی است. کامل‌ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخname علامت بگذارید.
- به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب  $\frac{1}{3}$  نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- امتحان به صورت جزو باز است، لیکن هر داوطلب فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزو دیگران در جلسه آزمون اکیداً منوع است.
- استفاده از ماشین حساب‌های مهندسی (فاقد امکانات حافظه جانبی یا سیم کارت) بلامانع است ولی آوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، دوربین، رایانه، لپ تاپ، تبلت، ساعت هوشمند، هدفون و غیره منوع بوده و صیرف همراه داشتن این وسایل در زمان برگزاری آزمون، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر، به منزله تخلف محسوب خواهد شد.
- از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخname خودداری نمایید. در غیر این صورت پاسخname تصحیح نخواهد شد.
- در پایان آزمون، دفترچه سوال‌ها و پاسخname به مسئولان تحويل گردد. عدم تحويل دفترچه سوال‌ها یا بخشی از آن‌ها موجب عدم تصحیح پاسخname می‌گردد.
- نظر به اینکه پاسخname توسط ماشین تصحیح خواهد شد، از این‌رو مسئولیت عدم تصحیح پاسخname‌هایی که به صورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد به عهده داوطلب است.
- کلیه سوال‌ها با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پروانه اشتغال به کار ۵۰ درصد است.

برگزارکننده:

شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور



۱- برای تغذیه فلاش تانک‌های توالت‌های یک ویلای مسکونی از سیستم آب خاکستری استفاده می‌شود. در صورتی که نیاز روزانه برای فلاش تانک‌ها ۸۰ لیتر باشد، حداقل و حداکثر حجم مخزن آب خاکستری به ترتیب چند لیتر باید باشد؟

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ۲) ۱۶۰ و ۲۴۰ | ۱) ۱۹۰ و ۲۴۰ |
| ۴) ۱۶۰ و ۲۸۵ | ۳) ۱۹۰ و ۲۸۵ |

۲- ارتفاع انتهای لوله هواکش فاضلاب که در فاصله یک متري محل نصب کولر آبی از بام خارج می‌شود از سطح بام حداقل باید چند سانتی‌متر باشد؟ ارتفاع کولر ۱۰۰ سانتی‌متر است.

- |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| ۴) ۲۷۵ | ۳) ۲۳۰ | ۲) ۳۰۰ | ۱) ۲۵۰ |
|--------|--------|--------|--------|

۳- برای اتصال چسبی لوله‌های فاضلاب پی‌وی‌سی، در صورتی که کارخانه سازنده چسب شرایطی را تعیین نکرده باشد، حداقل دمای محیط برای اجرای اتصال چقدر باید باشد؟

- |   |
|---|
| ۱) ۰ درجه سلسیوس                        |
| ۲) ۵ درجه سلسیوس                        |
| ۳) ۲ درجه سلسیوس                        |
| ۴) در صورت گرم کردن چسب محدودیتی ندارد. |

۴- در شبکه آبرسانی ساختمان، برای مهار لوله‌های فولادی گالوانیزه عایق شده، کدام گزینه صحیح است؟

- |  |
|--|
| ۱) بستن بست روی عایق در هیچ شرایطی مجاز نیست.  |
| ۲) چنانچه بست روی عایق بسته شود بین عایق و بست باید از لایی فولادی به ضخامت ۱ میلی‌متر و به طول حداقل ۳۰ سانتی‌متر استفاده نمود.         |
| ۳) در صورت استفاده از بست پلاستیکی، بستن بست روی عایق بدون استفاده از لایی مجاز است.   |
| ۴) چنانچه بست روی عایق بسته شود بین عایق و بست باید از لایی فولادی به ضخامت حداقل ۱.۵ میلی‌متر و به طول حداقل ۳۰ سانتی‌متر استفاده نمود. |
| ۵- کanal قابل انعطاف هوا در فواصل ۲۵۰ سانتی‌متری با تسمه به سقف آویخته شده است، حداکثر گودافتادگی مجاز کanal چند سانتی‌متر است؟          |

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ۴) ۱۸ | ۳) ۱۲ | ۲) ۱۵ | ۱) ۱۰ |
|-------|-------|-------|-------|

۶- در آزمون نشتی هالیدی سیستم‌های تبرید، اگر مبرد R22 از قسمتی از سیستم سرمایی نشتی داشته باشد، شعله آن چه رنگی است؟

- |           |              |
|-----------|--------------|
| ۲) سبز    | ۱) زرد طلایی |
| ۴) نارنجی | ۳) آبی       |



۷- کدامیک از موارد زیر برای مبرد R-407A صحیح است؟

- (۱) غیرقابل شعله‌ور شدن - کمی سمی
- (۲) شعله‌ور شدن خفیف - کمی سمی
- (۳) غیرقابل شعله‌ور شدن - سمی شدید
- (۴) شعله‌ور شدن خفیف - سمی شدید

۸- منحنی مشخصه پمپی از رابطه  $P = 3.5q^2 + 0.35q^2 - P_{loss}$  تبعیت می‌کند که  $P$  فشار بر حسب بار و  $q$  دبی بر حسب  $\frac{kg}{s}$  می‌باشد. از طرفی افت فشار سیستم لوله‌کشی به صورت  $P_{loss} = 0.35q^2$  می‌باشد. اگر پمپی مشابه را با این پمپ سری کنیم، دبی بر حسب  $\frac{kg}{s}$  و فشار بر حسب بار برای کل سیستم به ترتیب چقدر است؟

- |               |               |
|---------------|---------------|
| (۲) ۲.۲ و ۳.۶ | (۱) ۲.۳ و ۳.۳ |
| (۴) ۱.۵ و ۲.۸ | (۳) ۲.۳ و ۲.۶ |

۹- در دیگ‌های با سوخت مایع، استفاده از هیتر سوخت مایع به چه منظوری صورت می‌گیرد؟


- (۱) کاهش لزجت سوخت
- (۲) کاهش نقطه آتش سوخت (Fire Point)
- (۳) کاهش نقطه اشتعال سوخت (Flash Point)
- (۴) گزینه‌های ۱ و ۳ هر دو صحیح است.

۱۰- کدام گزینه در مورد خاموش‌کننده‌های دستی صحیح است؟

- (۱) در تمام فضاهای ساختمان باید خاموش‌کننده از نوع چرخ‌دار وجود داشته باشد.
- (۲) نصب خاموش‌کننده در جعبه شیلنگ آتش‌نشانی مجاز است.
- (۳) در صورت وجود شبکه بارندۀ خودکار، نصب خاموش‌کننده دستی الزامی نیست.
- (۴) در صورت نصب علامت، نصب خاموش‌کننده در پشت درها مجاز است.

۱۱- در صورتی که بخشی از یک ساختمان اداری محل سکونت نگهبان ساختمان باشد و به صورت مداوم مورد استفاده قرار گیرد، آیا لازم است سیستم گرمایی- سرمایی آن از سیستم مرکزی تفکیک شود؟

- (۱) در تمام شرایط الزامی است.
- (۲) الزامی در این خصوص وجود ندارد.
- (۳) تنها برای ساختمان‌های گروه ۱ الزامی است. در دیگر ساختمان‌ها صرفاً توصیه می‌شود.
- (۴) در صورتی که زیر بنای مفید آن بخش بیش از ۱۵۰ مترمربع باشد، باید جداسازی صورت گیرد.



۱۲- اگر بخواهیم دیوارهای خارجی شعبه یک بانک در کرج با ۷۵۰ مترمربع زیر بنا و پنجره‌های بتر را به روش تجویزی از داخل عایق‌کاری حرارتی کنیم، حداقل مقاومت حرارتی دیوارها باید چقدر باشد؟

$$1.5 \text{ } m^2 K/W \quad (1)$$

$$1.2 \text{ } m^2 K/W \quad (2)$$

(۳) اطلاعات ارائه شده کافی نیست.

(۴) در این حالت طراحی به روش تجویزی مجاز نیست.

۱۳- حداقل فاصله هوایی دهانه لوله سرریز مخازن ذخیره آب آشامیدنی که به یک کفسوی می‌ریزد چند میلی‌متر باید باشد؟

$$100 \quad (4) \quad 150 \quad (3) \quad 65 \quad (2) \quad 40 \quad (1)$$

۱۴- لوله‌های فولادی گالوانیزه ساخته شده مطابق کدامیک از استانداردهای زیر در شبکه آب سرد و گرم مصرفی کاربرد دارد؟

$$EN 10220 \quad (2) \quad ISO 274 \quad (1)$$

$$ASTM A778 \quad (4) \quad ASTM A312 \quad (3)$$

۱۵- برای لوله‌کشی سوخت مایع استفاده از کدام نوع لوله مجاز است؟

(۱) لوله‌های پلی‌اتیلن فشار قوی

(۲) لوله‌های گالوانیزه

(۳) لوله‌های فولادی درزدار

(۴) هر سه گزینه صحیح است.

۱۶- در سیستم تبرید با مبرد R134a، جداکننده روغن (Oil Separator) بر روی ..... و صافی خشک‌کن (Filter Drier) بر روی ..... نصب می‌شود.

(۱) خط مایع - خط دهش (تخلیه)

(۴) خط دهش (تخلیه) - خط مایع

(۳) خط مایع - خط مایع

۱۷- در سیستم‌های تبرید وظیفه اصلی اکومولاتور (Accumulator) خط مکش کدامیک از موارد زیر است؟

(۱) جلوگیری از ورود مبرد مایع به کمپرسور


(۲) جمع آوری مبرد مایع در حین خاموشی سیستم

(۳) جمع آوری بخار مبرد در حین خاموشی سیستم

(۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.



۱۸- در شکل زیر چیدمان یک دودکش مشترک دو وسیله گازسوز که در یک طبقه نصب شده‌اند و رابطه‌ای آن نشان داده شده است. حداقل طول مجاز  $L_1$  و  $L_2$  بر حسب متر چقدر است؟

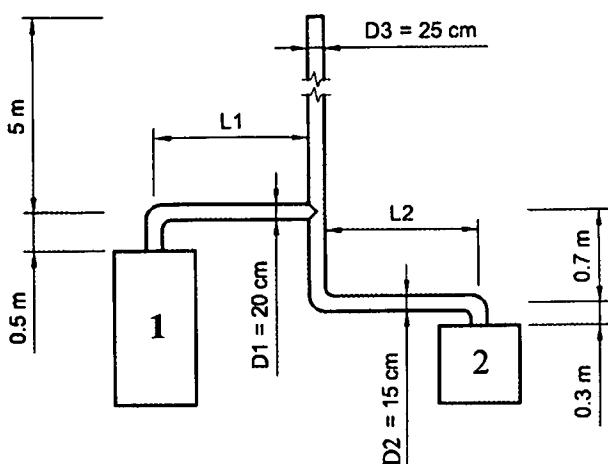

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| (۱) به ترتیب 3.6 و 3.0 | 3.0 |
| (۲) به ترتیب 3.0 و 3.0 | 2.7 |
| (۳) به ترتیب 3.6 و 3.6 | 2.7 |
| (۴) به ترتیب 3.5 و 3.5 | 2.5 |

۱۹- مطابق شکل سوال قبل، حداقل ضخامت مجاز ورق لوله رابطه‌ای دودکش (۱) و (۲) به ترتیب چند میلی‌متر باید باشد؟

- |               |     |
|---------------|-----|
| (۱) 0.6 و 0.7 | 0.7 |
| (۲) 0.7 و 0.7 | 0.7 |
| (۳) 0.6 و 0.6 | 0.6 |
| (۴) 0.6 و 0.7 | 0.7 |

۲۰- تعویض هوای سالن اداری فقط از طریق دو پنجره مشابه با سطح برابر که به هوای بیرون راه دارد انجام می‌شود. مساحت این فضا 150 متر مربع است. مساحت سطح بازشوی هر پنجره باید حداقل چند مترمربع باشد؟

- |        |    |
|--------|----|
| (۱) 8  | 6  |
| (۲) 6  | 12 |
| (۳) 12 | 3  |
| (۴) 3  | 3  |

۲۱- در یک سیستم گرمایی بخار، کدام وسیله سمت بخار را در این سیستم از سمت کندانس (تقطیر) جدا می‌کند؟

- (۱) تله بخار
- (۲) جداکننده بخار
- (۳) اکونومایزر

(۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۲۲- مدت زمان تست نشتی سیستم لوله‌کشی گاز طبیعی بعد از برقراری گاز بدون استفاده از کنتور حداقل چقدر است؟

- (۱) 3 دقیقه
- (۲) 15 دقیقه
- (۳) 1 ساعت



(۴) تست نشتی بعد از برقراری گاز بدون استفاده از کنتور مجاز نیست.

۲۳- حداقل اندازه سیفون برای ماشین ظرفشویی تجاری چند میلی متر است؟

- (۱) 100 (۲) 50 (۳) 80 (۴) 40

۲۴- در سیستم گرمایش با آب گرم با لوله فولادی در چه صورت می‌توان به جای استفاده از زانویی، از خم کردن لوله استفاده کرد؟

- (۱) قطر لوله  $\frac{1}{4}$  اینچ یا کمتر، لوله بدون درز و خمکاری سرد باشد.
- (۲) قطر لوله 2 اینچ یا کمتر و خمکاری سرد باشد.
- (۳) قطر لوله  $\frac{1}{4}$  اینچ یا کمتر، لوله بدون درز و خمکاری گرم باشد.
- (۴) خم کردن لوله فولادی مجاز نیست.

۲۵- در صورت نصب سینی قطره‌گیر در زیر لوله‌های آب گرم و سود مصرفی در عبور از روی تابلو برق، حداقل ضخامت ورق بر حسب میلی‌متر و حداقل عمق سینی بر حسب سانتی‌متر به ترتیب چقدر است؟

- |             |              |             |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| (۱) 0.6 و 6 | (۲) 0.75 و 6 | (۳) 0.6 و 4 | (۴) 0.75 و 4 |
|-------------|--------------|-------------|--------------|

۲۶- ضخامت ورق دریچه دسترسی تاسیسات سرمایش و گرمایش که روی کف نصب می‌شود حداقل باید چند میلی‌متر باشد؟

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| (۱) 3 | (۲) 2 | (۳) 4 | (۴) 5 |
|-------|-------|-------|-------|

۲۷- حداقل مقدار روی به کار رفته در گالوانیزه کردن ورق مورد استفاده برای ساخت پلنوم هوای چقدر است؟

- |         |         |
|---------|---------|
| (۱) G90 | (۲) G60 |
|---------|---------|

- (۳) به ضخامت ورق بستگی دارد.
- (۴) به اندازه پلنوم بستگی دارد.

۲۸- کدام گزینه در مورد نصب کویل سرمایی در داخل کانال صحیح است؟

- (۱) همواره شیر کنترل باید در داخل کانال قرار گیرد.
- (۲) همواره شیر کنترل باید در خارج کانال قرار گیرد.
- (۳) اگر کویل DX باشد شیر کنترل باید در خارج کانال قرار گیرد.
- (۴) اگر کویل DX باشد شیر کنترل باید در داخل کانال قرار گیرد.



- ۲۹- حداقل و حداًکثر طول قطعه قابل انعطاف (لرزه‌گیر) برای عبور کانال از درز انبساط ساختمان به ترتیب باید چند میلی‌متر باشد؟
- (۱) ۱۲۰ و ۲۵۰  
(۲) ۱۰۰ و ۲۵۰  
(۳) ۱۰۰ و ۲۰۰  
(۴) ۱۲۰ و ۲۰۰
- ۳۰- قسمت پایین دودکش قائم در زیر پایین‌ترین اتصال رابط به آن، باید حداقل تا ..... سانتی‌متر ادامه یابد.
- (۱) ۳۶  
(۲) ۲۵  
(۳) ۳۰  
(۴) ۴۰
- ۳۱- حداقل قطر داخلی غلاف برای عبور لوله آب مصرفی به قطر خارجی ۱۱۵ میلی‌متر از دیوار باید چند میلی‌متر باشد؟
- (۱) ۲۰۰  
(۲) ۱۵۵  
(۳) ۲۳۰  
(۴) ۱۳۵
- ۳۲- کدام‌یک از مواد زیر جزء املاح بوجود آورنده سختی آب نیستند؟
- (۱) کلسیم  
(۲) سدیم  
(۳) منیزیم  
(۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.
- ۳۳- در گندانسورهای آب خنک از نوع پوسته - لوله و در اوپراتورهای آبی انبساط مستقیم (خشک) از نوع پوسته - لوله، به ترتیب آب در کدام سمت جریان دارد؟
- (۱) لوله - پوسته  
(۲) لوله - لوله  
(۳) پوسته - لوله  
(۴) پوسته - پوسته
- ۳۴- در یک ساختمان ۵ طبقه تجاری سرویس‌های بهداشتی هر طبقه شامل ۴ دستشویی و ۴ توالت با فلاش تانک است. لوله قائم فاضلاب این سرویس‌ها در چه شرایطی می‌تواند به عنوان لوله قائم هواکش فاضلاب هم مورد استفاده قرار گیرد؟
- (۱) در صورتی که بین سیفون دورترین توالت و لوله قائم فاضلاب کمتر از ۲ متر فاصله باشد.  
(۲) در صورتی که اندازه این لوله قائم فاضلاب ۲ اندازه بزرگ‌تر از شاخه افقی فاضلاب هر طبقه باشد.  
(۳) در صورتی که اندازه این لوله قائم فاضلاب ۶ اینچ و در تمام طول آن ثابت باشد و تا ۱ متر بالاتر از بام ساختمان امتداد یابد.  
(۴) در هیچ صورتی امکان استفاده از این لوله قائم فاضلاب به عنوان لوله قائم هواکش فاضلاب وجود ندارد.



۳۵- حداقل دمای موتورخانه آسانسور باید چند درجه سلسیوس باشد؟

- |        |        |
|--------|--------|
| ۰ (۲)  | ۵ (۱)  |
| ۱۰ (۴) | -۵ (۳) |

۳۶- استفاده از حسگر جریان در مورد کدامیک از دیگهای زیر ضرورت دارد؟

- (۱) دیگهای چدنی
- (۲) دیگهای فولادی با گذر آب درون پوسته
- (۳) دیگهای فولادی با گذر آب درون لوله
- (۴) بستگی به ظرفیت دیگ دارد.

۳۷- مصرف آب در برج‌های خنک‌کن از طریق سه مکانیزم تبخیر (Evaporation)، فرار توسط جریان هوا (Windage) و زیرکش کردن (Bleed off) حوضچه زیر برج انجام می‌شود. کدام گزینه باعث کاهش مقدار سختی آب درون برج می‌شود؟

- (۱) فرار توسط جریان هوا
- (۲) زیرکش کردن
- (۳) تبخیر
- (۴) هر سه گزینه صحیح است.

۳۸- حداقل فاصله مجاز نقطه انتهایی لوله تخلیه شیر اطمینان (نصب شده روی آبگرمکن) با دریافت‌کننده فاضلاب (که یک تخلیه کفی دارد) باید چند میلی‌متر باشد؟

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| ۱۰۰ (۲)            | ۱۵۰ (۱) |
| ۴) محدودیتی ندارد. | ۱۲۰ (۳) |

۳۹- اگر فاصله روی لوله فاضلاب نصب شده داخل ترنج تا کف تمام شده محوطه ۸۰ سانتی‌متر باشد. خاک روی لوله حداقل در چند لایه جداگانه باید کوبیده شود؟ لایه نهایی کف محوطه، آسفالت به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر است.

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ۳ (۴) | ۵ (۳) | ۴ (۲) | ۷ (۱) |
|-------|-------|-------|-------|

۴۰- یک لوله فاضلاب به قطر خارجی ۱۶۰ میلی‌متر قرار است در ترنجی در محوطه نصب شود. فاصله روی لوله تا کف محوطه باید حداقل ۷۰ سانتی‌متر باشد. در صورتی که کف ترنج سنگی باشد، عمق ترنجی که باید برای نصب لوله حفر شود کدامیک از مقادیر زیر می‌تواند باشد؟

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ۲) ۸۰ سانتی‌متر  | ۱) ۷۰ سانتی‌متر |
| ۴) ۱۰۰ سانتی‌متر | ۳) ۹۰ سانتی‌متر |



۴۱- در زیر رایزره آبرسانی در یک ساختمان ۵ طبقه که از پائین به بالا به حمام‌های ۵ آپارتمان آب می‌رساند، چه شیرهایی باید نصب شود؟

- (۱) فقط یک شیر قطع و وصل
- (۲) یک شیر یکطرفه و یک شیر تخلیه
- (۳) یک شیر قطع و وصل و یک شیر تخلیه
- (۴) یک شیر قطع و وصل و یک شیر یکطرفه

۴۲- قطر لوله ورودی آب به مخزن ذخیره ۲ اینچ است. فاصله لبه زیر لوله ورودی آب از تراز حداکثر سطح آب مخزن کدامیک از مقادیر زیر می‌تواند باشد؟

- (۱) ۴۰ میلی‌متر
- (۲) ۲۵۰ میلی‌متر
- (۳) ۱۴۰ میلی‌متر
- (۴) ۱۰۰ میلی‌متر

۴۳- حداقل سطح مفید فضای نصب یک توالت شرقی با فلاش تانک چند متر مربع است؟

- (۱) 1.35
- (۲) 0.85
- (۳) 1.85
- (۴) 1

۴۴- فاضلاب خروجی یک ماشین ظرفشویی تجاری به قطر ۲ اینچ به یک حوضچه روی کف آشپزخانه می‌ریزد. فاصله هوایی کدامیک از مقادیر زیر می‌تواند باشد؟

- (۱) ۵ سانتی‌متر
- (۲) 7.5 سانتی‌متر
- (۳) 10 سانتی‌متر

(۴) فاصله هوایی لازم نیست کافی است یک سیفون روی لوله تخلیه نصب شود.

۴۵- وسائل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتش‌نشانی در کدام کارگاه‌های ساختمانی لازم است؟

- (۱) در همه کارگاه‌های ساختمانی
- (۲) در کارگاه‌های ساختمانی با بیش از 200 نفر کارگر
- (۳) در کارگاه‌های ساختمانی که بیش از 5 دستگاه ماشین آلات سنگین داشته باشند.
- (۴) در کارگاه‌های ساختمانی با ارتفاع بیش از 10 طبقه با اسکلت فلزی و با روش جوشکاری

۴۶- حداکثر فاصله بین تکیه‌گاه‌های تخته‌های چوبی که در کارگاه‌های ساختمانی برای سقف‌های موقت به عنوان سکوی کار مورد استفاده قرار می‌گیرند چند سانتی‌متر است؟

- (۱) 320
- (۲) 240
- (۳) 260
- (۴) 280



۴۷- در یک کارگاه ساختمانی برای استقرار تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی در خیابان مجاور، کدام گزینه حائز تمام شرایط لازم است؟

- ۱) مجوز لازم گرفته شود و تجهیزات و ماشین آلات طوری مستقر شوند که با تقاطع ۱۵ متر فاصله داشته باشند و مانع دیده شدن علائم راهنمایی و رانندگی یا باعث محدودیت در انجام وظایف مامورین آتش نشانی و سایر واحدهای خدماتی نشوند.
- ۲) مجوز لازم گرفته شود و تجهیزات و ماشین آلات طوری مستقر شوند که با تقاطع ۱۵ متر فاصله داشته باشند و مانع دیده شدن علائم راهنمایی و رانندگی نشوند.
- ۳) مجوز لازم گرفته شود و تجهیزات و ماشین آلات طوری مستقر شوند که با تقاطع ۱۸ متر فاصله داشته باشند و مانع دیده شدن علائم راهنمایی و رانندگی نشوند.
- ۴) مجوز لازم گرفته شود و تجهیزات و ماشین آلات طوری مستقر شوند که با تقاطع ۱۸ متر فاصله داشته باشند و مانع دیده شدن علائم راهنمایی و رانندگی یا باعث محدودیت در انجام وظایف مامورین آتش نشانی و سایر واحدهای خدماتی نشوند.

۴۸- داربست ساختمانی در چه بازه های زمانی و توسط چه کسی باید مورد بازدید و تأیید قرار گیرد؟

- ۱) قبل از شروع به استفاده از آن و سپس هفتاهی یکبار و توسط شخص ذیصلاح
- ۲) پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن و توسط شخص ذیصلاح
- ۳) پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد و توسط شخص ذیصلاح
- ۴) هر سه گزینه صحیح است.

۴۹- برای صعود به بام یک ساختمان یک طبقه که از کف محوطه ۴ متر ارتفاع دارد بدون اینکه نیاز به بستن نرdban به سازه یا دیوار بوسیله اتصالات باشد، کدام یک از نرdban های زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟

- ۱) نرdban 2 طرفه به ارتفاع 4.8 متر در حالت باز
- ۲) نرdban یک طرفه به طول 5.2 متر
- ۳) نرdban یک طرفه به طول 4.5 متر
- ۴) نرdban یک طرفه به طول 4.2 متر

۵۰- اختلاف ارتفاع پارکینگ و طبقه روی پارکینگ یک ساختمان در حال ساخت 280 سانتی متر است. تعداد پله های موقت حداقل باید چند عدد باشد؟

(۱) ۱۴

(۲) ۱۳

(۳) ۱۲

(۴) ۱۵



- ۵۱-** طول راه شیبداری که برای حمل مصالح توسط فرغون از محوطه کارگاه به طبقه همکف که ۸۰ سانتی متر بالاتر از تراز محوطه قرار دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد کدام یک از مقادیر زیر نمی‌تواند باشد؟
- (۱) ۵.۶ متر      (۲) ۴.۶ متر      (۳) ۵ متر      (۴) ۴ متر
- ۵۲-** فاصله ناوданی‌هایی که در یک تونل آدمرو به عنوان تکیه‌گاه لوله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و قرار است یک لوله گالوانیزه به قطر ۴ اینچ، یک لوله PVC به قطر ۶ اینچ و یک لوله مسی به قطر ۴ اینچ روی آن‌ها قرار گیرد، باید حداقل چند سانتی متر از یکدیگر باشد؟
- (۱) ۱۲۰      (۲) ۳۰۰      (۳) ۴۳۰      (۴) ۲۰۰
- ۵۳-** شبکه صافی کفشوی آب باران بام حداقل باید تا چند میلی متر بالاتر از سطح بام باشد؟
- (۱) ۷۵      (۲) ۵۰      (۳) ۴۳۰      (۴) ۱۰۰
- ۵۴-** حداقل شیب لوله افقی آب باران در داخل ساختمان باید چند درصد باشد؟
- (۱) ۲      (۲) ۱.۵      (۳) ۱      (۴) شیب در لوله افقی آب باران محدودیتی ندارد.
- ۵۵-** در ساختمان‌های عمومی قطر نامی دهانه خروجی کفشوی حداقل باید چند اینچ باشد؟
- (۱) ۳      (۲)  $2\frac{1}{2}$       (۳) ۲      (۴) ۴
- ۵۶-** کدام عبارت درباره فاصله محور دستشویی از سطح دیوار مجاور درست است؟
- (۱) حداقل فاصله محور دستشویی از روی سفت‌کاری دیوار مجاور باید ۴۰ سانتی متر باشد.  
 (۲) حداقل فاصله محور دستشویی از روی سفت‌کاری دیوار مجاور باید ۴۵ سانتی متر باشد.  
 (۳) حداقل فاصله محور دستشویی از روی نازک‌کاری دیوار مجاور باید ۴۰ سانتی متر باشد.  
 (۴) حداقل فاصله محور دستشویی از روی نازک‌کاری دیوار مجاور باید ۴۵ سانتی متر باشد.



۵۷- حداقل زاویه اتصال لوله هواکش خشک به لوله افقی فاضلاب نسبت به سطح افق باید چند درجه باشد؟

- |        |        |
|--------|--------|
| 45 (۲) | 30 (۱) |
| 60 (۴) | 15 (۳) |

۵۸- چنانچه یکی از اعضای دفاتر مهندسی که به صورت گروهی نقشه‌ای را برای اجرا تهیه کرده‌اند ولی در قبال آن حق‌الزحمه‌ای دریافت نکرده است از امضاي نقشه‌ها استنکاف نماید به کدامیک از مجازات محاکوم خواهد شد؟

- (۱) درجه دو تا درجه چهار
- (۲) درجه یک تا درجه دو
- (۳) درجه سه تا درجه پنج
- (۴) به علت عدم دریافت حق‌الزحمه مجازاتی نخواهد داشت.

۵۹- کدامیک از مجازات‌های زیر برای یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به علت درج و انتشار مطالبی مغایر با اصول اخلاقی و شئون حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی محاکوم شناخته شده است صحیح می‌باشد؟

- (۱) درجه دو تا درجه پنج
- (۲) درجه دو تا درجه چهار
- (۳) درجه سه تا درجه پنج
- (۴) درجه یک تا درجه چهار

۶۰- کدام گزینه در مورد نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی نظام مهندسی استان صحیح است؟

- (۱) طبق شیوه نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط وزارت راه و شهرسازی تصویب و تائید می‌شود.
- (۲) طبق شیوه نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره استان به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد.
- (۳) طبق شیوه نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تائید می‌شود.
- (۴) طبق شیوه نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان استان توسط مجمع عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تائید می‌شود.



کلید سؤالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته تأسیسات مکانیکی نظارت (A) اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

پاسخ	شماره سؤالات
۴	۳۱
۲	۳۲
۱	۳۳
۴	۳۴
۱	۳۵
۳	۳۶
۲	۳۷
۱	۳۸
۳	۳۹
۴	۴۰
۳	۴۱
۲	۴۲
۱	۴۳
۳	۴۴
۱	۴۵
۲	۴۶
۴	۴۷
۴	۴۸
۲	۴۹
۳	۵۰
۴	۵۱
۱	۵۲
۴	۵۳
۳	۵۴
۱	۵۵
۴	۵۶
۲	۵۷
۲	۵۸
۱	۵۹
۳	۶۰

پاسخ	شماره سؤالات
۱	۱
۳	۲
۲	۳
۴	۴
۱	۵
۲	۶
۱	۷
۳	۸
۱	۹
۲	۱۰
۱	۱۱
۲	۱۲
۳	۱۳
۲	۱۴
۳	۱۵
۴	۱۶
۱	۱۷
۳	۱۸
۲	۱۹
۴	۲۰
۱	۲۱
۱	۲۲
۳	۲۳
۱	۲۴
۲	۲۵
۳	۲۶
۱	۲۷
۴	۲۸
۲	۲۹
۳	۳۰