




305A



دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان

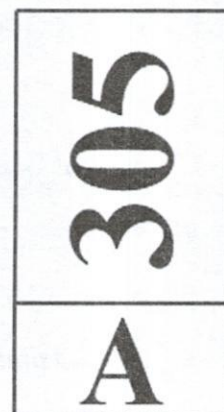

تاسیسات مکانیکی (طراحی)

وزارت راه و شهرسازی

معاونت مسکن و ساختمان

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

تستی

رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است

مشخصات آزمون

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۹

تعداد سوالها: ۶۰ سوال

زمان پاسخگویی: ۲۲۵ دقیقه

مشخصات فردی را حتما تکمیل نمایید.

❖ نام و نام خانوادگی:

❖ شماره داوطلب:

تذکرات:

❖ سوالها به صورت چهار جوابی است. کامل ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.

❖ به پاسخهای اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می گیرد.

❖ امتحان به صورت جزوه باز است، لیکن هر داوطلب فقط حق استفاده از جزوه خود را دارد و استفاده از جزوات دیگران در جلسه آزمون اکیداً ممنوع است.

❖ استفاده از ماشین حسابهای مهندسی (فاقد امکانات بلوتوث یا سیم کارت) بلامانع است ولی آوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، دوربین، رایانه، لپ تاپ، تبلت، ساعت هوشمند، هدفون و غیره ممنوع بوده و صرف همراه داشتن این وسایل در زمان برگزاری آزمون، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر، به منزله تخلف محسوب خواهد شد.

❖ از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمایید. در غیر این صورت پاسخنامه تصحیح نخواهد شد.

❖ در پایان آزمون، دفترچه سوالها و پاسخنامه به مسئولان تحویل گردد. عدم تحویل دفترچه سوالها یا بخشی از آنها موجب عدم تصحیح پاسخنامه می گردد.

❖ نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد، از این رو مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامههایی که به صورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد به عهده داوطلب است.

❖ کلیه سوالها با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پروانه اشتغال به کار ۵۰ درصد است.



شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

برگزارکننده:

توجه: موارد مطرح شده در زیر برای تمام سوالات مندرج در این دفترچه قابل استفاده است.

➤ در مسائل با سیستم SI، چگالی هوا را 1.2 kg/m^3 و g را 10 m/s^2 در نظر بگیرید.

➤ در لوله‌کشی گاز طبیعی، جز در مواردی که به صراحت ذکر شده باشد، گاز با فشار $\frac{1}{4}$ پوند بر اینچ مربع موردنظر است.

۱- اگر مبرد یک دستگاه چیلر تراکمی R410A بوده و چیلر در موتورخانه نصب شده باشد، حداکثر غلظت مبرد برای فعال شدن سیستم اعلام خطر آشکارساز مبرد در موتورخانه چند ppm است؟

(۱) 140,000


(۲) 420

(۳) 1000

(۴) به سیستم آشکارساز مبرد نیاز نیست.

۲- شکل زیر شماتیک قرارگیری یک دستگاه برج خنک‌کن روی بام یک ساختمان را نشان می‌دهد.

فاصله L باید حداقل چند متر باشد؟

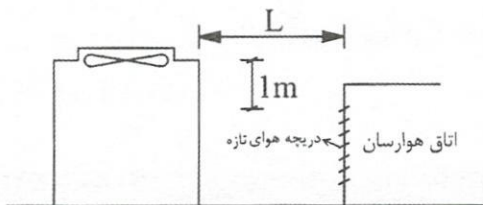

(۱) 6

(۲) 3

(۳) 1

(۴) محدودیتی ندارد.

۳- از یک عدد لوله پیتو در مرکز یک کانال هوا به قطر 10 اینچ برای محاسبه دبی هوای عبوری استفاده می‌شود. اگر مانومتر 0.5 اینچ آب را نشان دهد، دبی هوای عبوری از کانال حدود چند فوت مکعب بر دقیقه است؟ (چگالی هوای استاندارد 0.075 پوند بر فوت مکعب و چگالی هوا در محل انجام اندازه‌گیری 0.07 پوند بر فوت مکعب است. فرض کنید سرعت میانگین هوا در کانال 75 درصد سرعت هوا در مرکز کانال باشد)

(۱) 1160

(۲) 1200

(۳) 1260

(۴) 1100

۴- ضریب کنارگذر (Bypass Factor) یک کویل سرمایی 0.2 است. اگر دو کویل مشابه از همین نوع به صورت سری قرار بگیرند، ضریب کنارگذر معادل آنها کدام است؟

صورت سری قرار بگیرند، ضریب کنارگذر معادل آنها کدام است؟

(۱) 0.2


(۲) 0.4

(۳) 0.04

(۴) 0.1



۵- محدوده هاشورخورده در شکل زیر محل پیش‌بینی شده برای فونداسیون یک دستگاه چیلر هوا خنک یکپارچه روی بام یک ساختمان 6 طبقه را نشان می‌دهد. کدام گزینه صحیح است؟

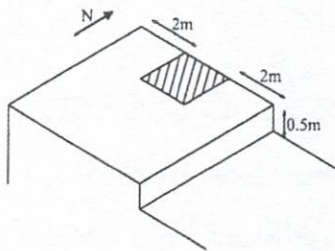

(۱) در شمال، غرب و شرق دستگاه باید نرده حفاظتی پیش‌بینی شود.

(۲) فقط در شمال دستگاه باید نرده حفاظتی پیش‌بینی شود.

(۳) فقط در شمال و غرب دستگاه باید نرده حفاظتی پیش‌بینی شود.

(۴) نصب دستگاه در محل پیش‌بینی شده مجاز نیست.

۶- ارتفاع سقف کاذب برای عبور لوله‌های فن‌کوئل سقفی (نوع اتاقی) در داخل سقف کاذب تا ظرفیت هوادهی 600 فوت مکعب بر دقیقه بدون پمپ درین کندانس، حداقل می‌تواند چند سانتی‌متر باشد؟


(۱) 20

(۲) 45

(۳) 35

(۴) 30

۷- شکل زیر اجرای دو خم افقی در مسیر یک لوله قائم فاضلاب سبک (بدون توالت) را نشان می‌دهد. کدام گزینه صحیح است؟

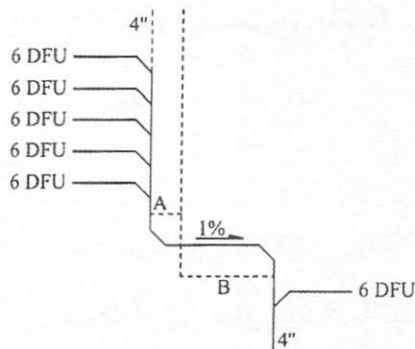


(۱) نصب لوله‌های هواکش A و B الزامی نیست.

(۲) نصب لوله هواکش A الزامی است و نصب لوله هواکش B الزامی نیست.

(۳) نصب لوله هواکش B الزامی است و نصب لوله هواکش A الزامی نیست.

(۴) نصب لوله‌های هواکش A و B الزامی است.

۸- علامت زیر در نقشه‌های تاسیسات مکانیکی نشان‌دهنده چیست؟



(۱) شیر شناور

(۲) صافی

(۳) سوپاپ (Foot Valve)

(۴) درپوش تخلیه



۹- دمای فضای داخل موتورخانه آسانسور باید در چه محدوده‌ای باشد؟

- (۱) صفر تا 40 درجه سلسیوس
- (۲) 5 تا 40 درجه سلسیوس
- (۳) 5 تا 30 درجه سلسیوس
- (۴) صفر تا 30 درجه سلسیوس

۱۰- در صورت پیش‌بینی سیستم اعلام‌حریق در ساختمان، نصب حسگرهای سیستم اعلام‌حریق در

کدام‌یک از نقاط زیر الزامی است؟

- (۱) راهرو و ورودی به موتورخانه آسانسور
- (۲) موتورخانه آسانسور
- (۳) چاه آسانسور
- (۴) هر سه گزینه صحیح است.

۱۱- برای شبیه‌سازی مصرف انرژی یک ساختمان اداری در شهر یزد (اقلیم گرم و خشک) که 5 روز در

هفته مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، دمای تنظیم سیستم سرمایی در روزهای پنجشنبه و جمعه باید چند درجه سلسیوس باشد؟

- (۱) 32
- (۲) 30
- (۳) 28

(۴) سیستم سرمایی باید در روزهای پنجشنبه و جمعه خاموش باشد.

۱۲- اگر مصرف انرژی نهایی یک ساختمان 100 کیلووات ساعت بر مترمربع گاز طبیعی و 100 کیلووات

ساعت بر مترمربع برق باشد، مصرف انرژی اولیه ساختمان چند کیلووات ساعت بر مترمربع است؟
(راندمان تولید و توزیع انرژی توسط وزارتین نیرو و نفت اعلام نشده است)

- | | |
|---------|---------|
| (۱) 550 | (۲) 200 |
| (۳) 433 | (۴) 130 |

۱۳- برای یک ساختمان با رده بسیار کم‌انرژی (EC++), در کدام‌یک از سیستم‌های سرمایی استفاده از

اکنونمایزر آبی یا هوایی الزامی است؟

- (۱) سیستم‌های سرمایی فن‌دار با ظرفیت بیش از 100 تن تبرید
- (۲) استفاده از اکنونمایزر الزامی نیست.
- (۳) سیستم‌های سرمایی آبی بدون فن با ظرفیت بیش از 100 تن تبرید
- (۴) گزینه‌های ۱ و ۳ هر دو صحیح است.



۱۴- کدام یک از تجهیزات زیر در مصارف کم بخار بر روی مسیر لوله‌ای که برای شیر فشارشکن بخار نصب شده است، الزامی نیست؟


- (۱) جداکننده ذرات آب
- (۲) صافی
- (۳) شیر اطمینان
- (۴) هر سه گزینه الزامی است.

۱۵- در قطر نامی و دبی جریان آب یکسان، کدام نوع شیر افت فشار بیشتری در مسیر جریان آب ایجاد می‌کند؟

- (۱) سماوری
- (۲) کشویی
- (۳) یک طرفه
- (۴) کف فلزی


۱۶- کدام گزینه برای عبور لوله هواکش فاضلاب از تیر ساختمان قابل قبول است؟ (شیب لوله هواکش به

سمت لوله قائم هواکش است)

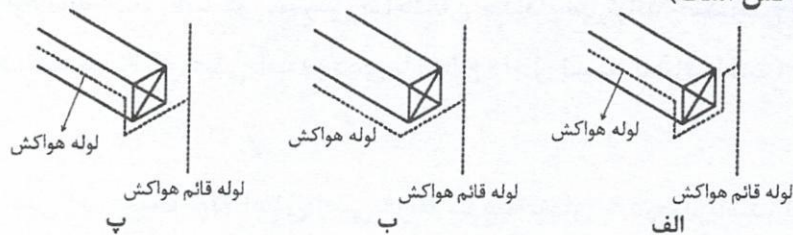

- (۱) (الف)، (ب) و (پ)
- (۲) فقط (ب)
- (۳) (ب) و (پ)
- (۴) هیچکدام

۱۷- شکل زیر لوله‌کشی فاضلاب و هواکش سینک‌های آبدارخانه ۱۰ واحد اداری در یک ساختمان ۵ طبقه




را نشان می‌دهد. اندازه لوله A باید چند اینچ باشد؟

- (۱) ۳
- (۲) ۴
- (۳) ۲
- (۴) اجرا مجاز نیست.



۱۸- شکل زیر لوله کشی فاضلاب و هواکش ۲ حمام کامل کنار یکدیگر را نشان می دهد. کدام گزینه صحیح است؟

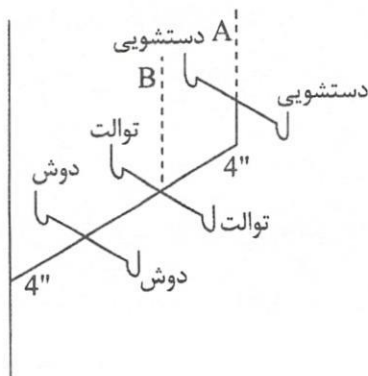

(۱) نصب یکی از هواکش های A و B الزامی است.

(۲) نصب هواکش های A و B الزامی است.

(۳) نصب هواکش B الزامی است و نصب هواکش A الزامی نیست.

(۴) نصب هواکش A الزامی است و نصب هواکش B الزامی نیست.

۱۹- یک ساختمان شامل ۱۵ واحد مسکونی است. لوازم بهداشتی هر واحد شامل یک حمام کامل، یک توالت ایرانی، یک دستشویی، یک سینک آشپزخانه، یک ماشین ظرفشویی و یک ماشین لباسشویی است. اندازه لوله اصلی آب کل مصرفی ساختمان حداقل می تواند چند اینچ باشد؟ (توالت ها دارای فلاش تانک هستند. لوله اصلی آب فولادی با سطح داخل نسبتاً ناصاف است)

(۴) 3

(۳) 1

(۲) 2

(۱) $2\frac{1}{2}$

۲۰- در سوال قبل اگر شیب لوله اصلی افقی فاضلاب ساختمان ۱ درصد باشد، اندازه لوله اصلی افقی فاضلاب ساختمان باید چند اینچ باشد؟ (فاضلاب تمام لوازم بهداشتی از طریق یک لوله اصلی خارج می شود)

(۱) 5

(۲) 4

(۳) 6

(۴) فاضلاب تمام لوازم بهداشتی نباید از طریق یک لوله افقی اصلی خارج شود.

۲۱- قطر جمع کننده کندانسیت (Collecting Pocket) برای لوله بخار به قطر ۸ اینچ، چند اینچ است؟

(۱) 5

(۲) 6

(۳) 8

(۴) هیچکدام



۲۲- در یک ساختمان اداری بالاترین وسیله بهداشتی توالت با فلاش والو در تراز ۱۸ متر از سطح زمین و پایین‌ترین وسیله بهداشتی توالت با فلاش والو در تراز ۶ متر زیر سطح زمین است. اگر تراز لوله آب ورودی به ساختمان ۰.۵ متر زیر سطح زمین و فشار آب در ورود به ساختمان پس از کنتور آب ۲ بار باشد، کدام گزینه درخصوص سیستم آب بهداشتی ساختمان صحیح است؟ (از افت فشار اصطکاکی آب صرف‌نظر کنید)

- (۱) به سیستم تامین فشار نیاز ندارد و باید زون‌بندی فشار انجام شود.
- (۲) به سیستم تامین فشار نیاز دارد و انجام زون‌بندی فشار لازم نیست.
- (۳) به سیستم تامین فشار نیاز دارد و باید زون‌بندی فشار انجام شود.
- (۴) به سیستم تامین فشار نیاز ندارد و انجام زون‌بندی فشار لازم نیست.

۲۳- در مدار اولیه یک موتورخانه سیستم گرمایش، دمای آب خروجی از دیگ ۱۸۰ درجه فارنهایت، دمای آب برگشتی به دیگ ۱۲۰ درجه فارنهایت و دبی آب ۲۰۰ گالن بر دقیقه است. اگر در مدار ثانویه دبی آب ۴۰۰ گالن بر دقیقه و دمای برگشت آب ۱۲۰ درجه فارنهایت باشد، دمای رفت آب در مدار ثانویه چند درجه فارنهایت است؟

- (۱) ۱۸۰ (۲) ۹۰ (۳) ۱۵۰ (۴) ۱۲۰


۲۴- اگر تونل آدمرو برای عبور تأسیسات مکانیکی در داخل ساختمان قرار داشته باشد، اجرای کدام یک از موارد زیر الزامی نیست؟

- (۱) کفشوی کف تونل
- (۲) عایق رطوبتی روی تونل
- (۳) چراغ روشنایی برای تونل
- (۴) تعویض هوای مناسب برای تونل

۲۵- از لوله پلی‌اتیلن با کدام کلاس مقاومت در برابر آتش (مطابق استاندارد DIN 4102) می‌توان برای سیستم جمع‌آوری فاضلاب به صورت غیرمدفون استفاده کرد؟

- (۱) B1 (۲) B2 (۳) B3 (۴) هر سه گزینه صحیح است.

۲۶- شکل زیر لوله‌کشی فاضلاب و هواکش یک لوله قائم فاضلاب در یک ساختمان ۶ طبقه (روی پارکینگ) را نشان می‌دهد. لوله اصلی افقی در سقف پارکینگ اجرا شده است. کدام گزینه صحیح است؟



- (۱) نصب لوله‌های هواکش A و B الزامی است.
- (۲) نصب لوله هواکش A یا B الزامی است.
- (۳) فقط نصب لوله هواکش B الزامی است.
- (۴) اجرای سیستم مجاز نیست.



۲۷- برای یک رستوران با حداکثر 50 مشتری، حداقل لوازم بهداشتی مورد نیاز کدام است؟ (تعداد مشتریان مرد و زن را برابر در نظر بگیرید)

- (۱) یک سرویس بهداشتی مشترک شامل دو توالت و دو دستشویی
- (۲) یک سرویس بهداشتی مشترک شامل یک توالت و یک دستشویی
- (۳) یک سرویس بهداشتی مردانه و یک سرویس بهداشتی زنانه هر یک شامل دو توالت و دو دستشویی
- (۴) یک سرویس بهداشتی مردانه و یک سرویس بهداشتی زنانه هر یک شامل یک توالت و یک دستشویی

۲۸- از یک چرخ گرمایی (Heat Wheel) برای بازیابی حرارت هوای خروجی از یک فضای صنعتی و پیش گرم کردن هوای تازه ورودی به یک دستگاه هوارسان استفاده می شود. دمای هوای فضای صنعتی 35 درجه سلسیوس و دمای هوای خارج (5-) درجه سلسیوس است. اگر دبی هوای خارج شده از فضا 80 درصد دبی هوای تازه ورودی باشد، دمای هوای تازه پس از عبور از چرخ گرمایی به چند درجه سلسیوس می رسد؟ (بازده (Effectiveness) چرخ گرمایی 70 درصد است)

- (۱) 17.4 (۲) 23 (۳) 30 (۴) 14.2

۲۹- در یک فن گریز از مرکز قطر پولی فن و الکتروموتور به ترتیب 20 و 10 سانتی متر است. سرعت الکتروموتور 1500 دور بر دقیقه و هوادهی آزاد فن 10,000 فوت مکعب بر دقیقه است. اگر بخواهیم هوادهی آزاد فن به 12,000 فوت مکعب بر دقیقه افزایش یابد، قطر پولی فن باید چند سانتی متر باشد؟ (از لغزش تسمه صرف نظر کنید)

- (۱) 33.3 (۲) 12 (۳) 16.7 (۴) 25

۳۰- استفاده از کدام نوع فن در سیستم های هوایی که امکان تغییر قابل توجه فشار مورد نیاز فن در طول کارکرد وجود دارد (مثلاً به دلیل کثیف شدن فیلترها)، عملکرد بهتری از خود نشان می دهد؟

- (۱) گریز از مرکز با پره Forward
(۲) گریز از مرکز با پره Backward
(۳) گریز از مرکز با پره Radial
(۴) محوری

۳۱- ارتفاع محل نصب از سطح دریا بر روی ظرفیت کدام یک از تجهیزات زیر تقریباً بدون تاثیر است؟

- (۱) فن کوئل
(۲) کندانسور هوایی
(۳) برج خنک کن
(۴) هر سه گزینه صحیح است.

۳۲- حداقل و حداکثر فاصله مرکز تا مرکز دو انشعاب مجاور پلنوم دریچه خطی برای اتصال به سیستم

کانال کشی، به ترتیب چند سانتی متر توصیه می شود؟

- (۱) 120 و 150
(۲) 100 و 120
(۳) بدون محدودیت و 150
(۴) 100 و بدون محدودیت



۳۳- برای کنترل دبی بخار ورودی به کویل بخار گرمایی در دستگاه‌های هوارسان، به طور معمول کدام نوع شیر کنترلی مورد استفاده قرار گیرد؟

- (۱) شیر کنترل سه راهه همگرا
(۲) شیر کنترل دوراهاه
(۳) شیر کنترل سه راهه واگرا
(۴) هر سه گزینه صحیح است.

۳۴- حجم آب در یک سیستم گرمایش 10,000 گالن و درصد افزایش حجم آب در اثر تغییر دما 1.2 درصد است. حداکثر فشار نسبی کار سیستم 15 بار است. برای این سیستم منبع انبساط بسته در تراز بالاترین مصرف کننده نصب شده است. اگر سیستم موردنظر در سطح دریا نصب شده باشد، حجم منبع انبساط حداقل باید حدود چند لیتر باشد؟ (ارتفاع منبع انبساط از موتورخانه 100 فوت و فشار لازم برای هواگیری 10 فوت آب در نظر گرفته شود)

- (۱) 200 (۲) 545 (۳) 350 (۴) 645

۳۵- برای رعایت الزامات پدافند غیرعامل، حجم مخزن ذخیره سوخت مایع باید حداقل برای مصرف چند روز محاسبه شود؟

- (۱) 3 (۲) 1 (۳) 7 (۴) 5

۳۶- در کدام یک از ساختمان‌های زیر رعایت الزامات پدافند غیرعامل برای تاسیسات مکانیکی موضوعیت ندارد؟

- (۱) مساجد
(۲) فروشگاه‌های بزرگ
(۳) مراکز آموزشی
(۴) هر سه گزینه صحیح است.

۳۷- برای یک آسایشگاه سالمندان که برای مراقبت شبانه‌روزی از 50 سالمند مورد استفاده قرار می‌گیرد، کدام گزینه در خصوص سیستم اعلام حریق صحیح است؟

- (۱) فقط نصب سیستم اعلام حریق دستی الزامی است.
(۲) نصب سیستم اعلام حریق دستی و خودکار الزامی است.
(۳) فقط نصب سیستم اعلام حریق خودکار الزامی است.
(۴) نصب سیستم اعلام حریق الزامی نیست.

۳۸- در چه صورت در نظر گرفتن شبکه بارنده خودکار (اسپرینکلر) برای پارکینگ خودروهای سبک الزامی نیست؟

- (۱) پارکینگ باز باشد.
(۲) پارکینگ بسته و دارای تهویه مکانیکی باشد.
(۳) پارکینگ بسته و در تراز بالاتر از سطح زمین قرار داشته باشد.
(۴) هر سه گزینه صحیح است.



۳۹- در یک ساختمان مسکونی با 10 واحد و ارتفاع 20 متر از تراز سطح زمین، برای آسانسور لابی در نظر گرفته نشده است. کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) تنها در صورتی که ساختمان با شبکه بارنده خودکار حفاظت شده باشد، در نظر گرفتن سیستم فشار مثبت برای شفت آسانسور الزامی نیست.
- (۲) در نظر گرفتن سیستم فشار مثبت برای شفت آسانسور الزامی است.
- (۳) در نظر گرفتن سیستم فشار مثبت برای شفت آسانسور الزامی نیست.
- (۴) در نظر گرفتن لابی آسانسور الزامی است.

۴۰- روی تکیه‌گاه‌های اجرا شده در سقف پارکینگ یک ساختمان مجموعه لوله‌های زیر عبور کرده است:

2 عدد لوله UPVC به قطر نامی 4 اینچ، 2 عدد لوله فولادی گالوانیزه به قطر نامی 2 اینچ، 4 عدد لوله فولادی سیاه به قطر نامی 4 اینچ

فاصله بین تکیه‌ها باید حداکثر چند متر باشد؟

- (۱) 1.8 (۲) 2.7 (۳) 1.2 (۴) 0.9

۴۱- برای سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب و آب باران در یک ساختمان با ارتفاع بام 70 متر تا کف پایین‌ترین طبقه، از لوله‌های UPVC استفاده شده است. فشار کاری لوله‌های مورد استفاده برای

سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب و آب باران به ترتیب حداقل چند بار می‌تواند باشد؟

- (۱) 4 و 10
(۲) 4 و 4
(۳) 10 و 10
(۴) 10 و 4

۴۲- در یک مرکز داده برای نگهداری از باتری‌های سرب اسیدی، فضایی برابر 20 مترمربع در نظر گرفته

شده است. دبی سیستم تخلیه هوای پیوسته مورد نیاز حداقل می‌تواند چند لیتر بر ثانیه باشد؟

- (۱) 90
(۲) 120
(۳) 70

(۴) به سیستم تخلیه هوا نیاز نیست.

۴۳- 3 کباب‌پز گازی هر یک به طول 1 متر و عرض 0.5 متر به صورت طولی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.


مقدار تخلیه هوا برای هود چهارطرفه مشترک این کباب‌پزها حداقل باید چند مترمکعب بر ساعت باشد؟

- (۱) 10,044 (۲) 3326
(۳) 11,048 (۴) 7366



۴۴- یک پارکینگ بسته به مساحت 1250 مترمربع دارای 50 واحد پارک خودرو است. دبی خروجی از آگزوز هر خودرو 100 مترمکعب بر ساعت و غلظت مونواکسیدکربن در خروجی آگزوزها 100 ppm است. اگر 10 درصد حداکثر ظرفیت پارکینگ خودرو روشن در پارکینگ حضور داشته باشد، حداقل دبی آگزاست پارکینگ باید چند مترمکعب بر ساعت باشد؟ (سیستم آگزاست پارکینگ دارای کنترل خودکار است)

- (۱) 1800 (۲) 1125 (۳) 18,000 (۴) 2000

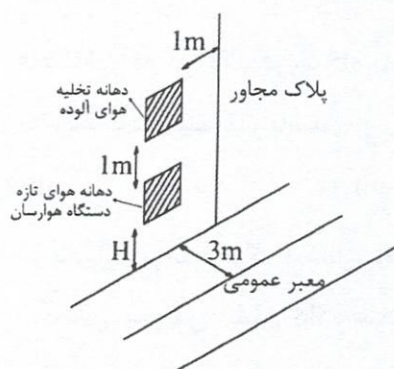

۴۵- کدام گزینه درخصوص طرح شماتیک زیر صحیح است؟

- (۱) اگر H بیشتر از 3 متر باشد طرح مجاز است.
 (۲) اگر H بیشتر از 1 متر باشد طرح مجاز است.
 (۳) طرح در هر صورت مجاز نیست.
 (۴) طرح در هر صورت مجاز است.

۴۶- کانال هوایی با دمای هوای 13 درجه سلسیوس از یک فضای داخلی با دمای 30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 80 درصد عبور می‌کند. کانال باید حداقل با چند سانتی‌متر پشم شیشه با چگالی 50 کیلوگرم بر مترمکعب عایق شود؟ (ضریب انتقال حرارت هوای اطراف کانال 5 وات بر مترمربع کلوبین است. دمای هوای داخل کانال یکنواخت در نظر گرفته شود)

- (۱) 2.5 (۲) 2.0 (۳) 2.2 (۴) 3.0

۴۷- دبی هوای عبوری از یک کانال چهارگوش از جنس ورق فولادی گالوانیزه 14,000 فوت مکعب بر دقیقه است. اگر به دلیل محدودیت ارتفاع محل نصب کانال، ارتفاع کانال 22 اینچ باشد، عرض کانال باید چند اینچ باشد؟ (افت فشار هوا در کانال را 0.15 اینچ آب به‌ازای هر 100 فوت طول کانال در نظر بگیرید)

- (۱) 38 (۲) 42 (۳) 46 (۴) 36

۴۸- برای گرم کردن یک سالن زیبایی بانوان 100 نفره با بار حرارتی 54,000 بی‌تی‌یو بر ساعت و دمای داخل 75 درجه فارنهایت، حداکثر دمای هوای خروجی از دستگاه هوارسان 100 درجه فارنهایت است. اگر دمای هوای خارج 25 درجه فارنهایت باشد، در شرایط استاندارد حجم هوادهی دستگاه هوارسان حداقل باید چند فوت مکعب بر دقیقه باشد؟

- (۱) 2500

- (۲) 2000

- (۳) 5000

- (۴) اطلاعات برای حل مسئله کافی نیست.




۴۹- برای تهویه مطبوع یک سالن با دمای 76 درجه فارنهایت که دارای بار محسوس 108,000 بی تی یو بر ساعت و بار کل 210,000 بی تی یو بر ساعت است، از یک دستگاه هوارسان Draw Through با هوادهی 5,000 فوت مکعب بر دقیقه استفاده شده است. اگر تلفات حرارتی موتور دستگاه باعث 0.5 درجه فارنهایت افزایش دمای هوا بعد از کویل سرمایی شود، در شرایط استاندارد دمای هوا در خروج از کویل سرمایی دستگاه هوارسان چند درجه فارنهایت است؟

- ۱) 57 (۲) 56 (۳) 56.5 (۴) 55.5

۵۰- فاصله‌ای که در یک فروشگاه بزرگ یک طبقه برای دسترسی به سرویس بهداشتی طی می‌شود، حداکثر باید چند متر باشد؟


- ۱) 150 (۲) 90 (۳) 100 (۴) 120

۵۱- در شکل زیر شماتیک اتصال یک دستگاه گازسوز به ظرفیت 35,000 کیلوکالری بر ساعت به یک دودکش مستقل نشان داده شده است. فاصله A و قطر دودکش D به ترتیب باید حداقل چند میلی‌متر باشد؟

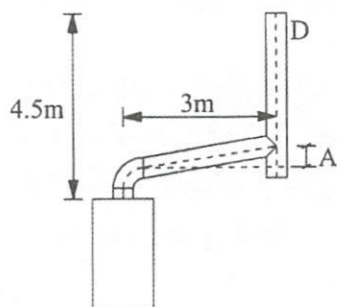

- ۱) 30 و 200
۲) 60 و 150
۳) 60 و 200
۴) 20 و 150

۵۲- مطابق شکل شماتیک زیر، سه دستگاه گازسوز مشابه در سه طبقه مجزا به صورت مشابه نصب شده‌اند. اگر قطر دودکش مشترک در تمام مسیر ثابت باشد، قطر لوله رابط و قطر دودکش مشترک به ترتیب باید حداقل چند میلی‌متر باشد؟ ظرفیت هر یک از دستگاه‌ها 20 کیلووات است.

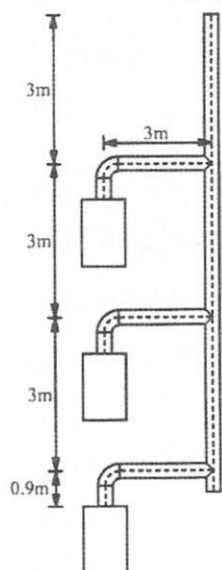

- ۱) 200 و 250
۲) 100 و 150
۳) 100 و 200
۴) 150 و 250



۵۳- کدام گزینه در مورد استفاده از سیستم گرمایش تابشی گازسوز در یک سالن ورزشی فوتسال

صحیح است؟

- (۱) به شرط اطمینان از رعایت ارتفاع نصب مناسب مجاز است.
 - (۲) به شرط تامین هوای مناسب برای احتراق مجاز است.
 - (۳) به شرط اطمینان از خروج مناسب محصولات احتراق مجاز است.
 - (۴) ممنوع است.
- ۵۴- مایعی که نقطه اشتعال آن 30 درجه سلسیوس و نقطه جوش آن 140 درجه سلسیوس است، جزو کدام دسته از مایعات قابل اشتعال قرار می‌گیرد؟

(۱) IA (۲) IC (۳) IB (۴) هیچکدام

۵۵- مقدار مصرف آب گرم بهداشتی در یک ساختمان 600 گالن بر ساعت است. دمای آب مصرفی ورودی به مخزن تأمین آب گرم 40 درجه فارنهایت و دمای آب مصرفی خروجی از مخزن حداکثر مقدار مجاز است. اگر اختلاف دمای ورودی و خروجی آب گرم‌کننده مخزن 20 درجه فارنهایت باشد، دبی آب گرم‌کننده مخزن چند گالن بر دقیقه است؟

(۱) 650 (۲) 500 (۳) 50 (۴) 522

۵۶- کدام یک از سیستم‌های تهویه مطبوع زیر برای کنترل دما و رطوبت چند فضا در تابستان و زمستان در منطقه‌ای با تابستان گرم و مرطوب، مناسب‌تر است؟ (شرایط چند فضا با یک سیستم تهویه کنترل می‌شود)

- (۱) فن کویل دو لوله‌ای (تک کویل) برای هر فضا
- (۲) هوارسان تک منطقه‌ای با رطوبت زن بخار و کویل دوباره گرم کن (Reheat) مجزا برای هر فضا
- (۳) هوارسان مولتی زون با رطوبت زن بخار
- (۴) یک فن کویل کانالی برای چند فضا

۵۷- یک پمپ گریزازمرکز با قطر پروانه 15 اینچ، سرعت 1150 دور بر دقیقه، آبدهی 400 گالن بر دقیقه، فشار 100 فوت آب و توان حقیقی 14 اسب بخار در حال کار است. اگر در سرعت ثابت، با تراش پروانه پمپ حجم آبدهی آن به 340 گالن بر دقیقه کاهش داده شود، قطر پروانه جدید، فشار و توان حقیقی پمپ به ترتیب کدام است؟

- (۱) 17.65 اینچ - 207.05 فوت آب - 8.6 اسب بخار
- (۲) 17.65 اینچ - 72.25 فوت آب - 22.8 اسب بخار
- (۳) 12.75 اینچ - 72.25 فوت آب - 8.6 اسب بخار
- (۴) 12.75 اینچ - 207.05 فوت آب - 22.8 اسب بخار



۵۸- راندمان یک پمپ ۸۳ درصد، جریان آب ۱۶۰۰ گالن بر دقیقه و فشار کل ۲۸۰ فوت آب است. توان حقیقی پمپ در حالت کارکرد عادی و در حالتی که شیر خروجی پمپ بسته و جریان آب پمپ قطع شود، به ترتیب چند اسب بخار است؟

- (۱) ۱۳۶ - ۰
(۲) ۹۳ - ۰
(۳) ۹۳ - ۰
(۴) ۱۳۶ - ۹۳

۵۹- کدام گزینه جز ردیف‌های ستاره‌دار محسوب می‌شود؟

- (۱) ردیف‌هایی که در فهرست بها موجود است اما مشخصات فنی آنها با شرح فهرست بها متفاوت است.
(۲) ردیف‌هایی که در فهرست بها موجود نیست.
(۳) ردیف‌هایی که در فهرست بها موجود است اما بدون بهای واحد است.
(۴) هر سه گزینه صحیح است.

۶۰- گروه کارهای دستمزدی در فهرست بهای واحد پایه برای چه مواردی پیش‌بینی شده است؟

- (الف) تأمین مصالح
(ب) بارگیری و باراندازی در کارگاه
(پ) حمل
(ت) نصب و راه‌اندازی
(۱) (الف)، (ب) و (پ)
(۲) (ب)، (پ) و (ت)
(۳) (ب) و (پ)
(۴) (الف)، (ب)، (پ) و (ت)



کلید سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته تاسیسات مکانیکی طراحی (A) خردادماه ۱۴۰۴

شماره سوالات	پاسخ
۳۱	۳
۳۲	۱
۳۳	۲
۳۴	۴
۳۵	۱
۳۶	۴
۳۷	۲
۳۸	۱
۳۹	۳
۴۰	۴
۴۱	۱
۴۲	۲
۴۳	۳
۴۴	حذف
۴۵	۳
۴۶	۱
۴۷	۳
۴۸	۱
۴۹	۴
۵۰	۲
۵۱	۳
۵۲	۱
۵۳	۴
۵۴	۲
۵۵	۳
۵۶	۲
۵۷	۳
۵۸	۱
۵۹	۴
۶۰	۲

شماره سوالات	پاسخ
۱	۳
۲	۱
۳	۲
۴	۳
۵	۴
۶	۱
۷	۱
۸	۳
۹	۲
۱۰	۴
۱۱	۱
۱۲	۳
۱۳	۲
۱۴	۱
۱۵	۴
۱۶	۴
۱۷	۱
۱۸	۴
۱۹	۲
۲۰	۱
۲۱	۲
۲۲	۳
۲۳	۳
۲۴	۲
۲۵	۱
۲۶	۴
۲۷	۴
۲۸	۱
۲۹	۳
۳۰	۲